


RZUT PIWNIC

LEGENDA:

1. ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL (4300 lm; 40.0 W)
2. ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL (3200 lm; 30.0 W)
3. ESSYSTEM 5877000 BASE LED IP44 302.LED 830 1200lm OPAL (1200 lm; 13.0 W)
4. ESSYSTEM 8771310 OP3-S4x1TA1N (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 330 lm, 3.6 W)
5. ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040.LED 840 6000lm OPAL (6000 lm; 50.0 W)
6. ESSYSTEM 2534100 COSMO LED 1287.LED 840 3300lm CLEAR (3300 lm; 25.0 W)
7. ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR (4900 lm; 39.0 W)
8. ES-SYSTEM KASKO LED 835 1300lm OPAL 17W IP65
9. ES-SYSTEM DELTA LED 50W 5100lm IP65

Temat:	Termomodernizacja budynków ZS w Parzymiechach Wymiana oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED		
Obiekt:	Szkoła Podstawowa w Parzymiechach		
Adres:	ul. Parkowa 2, 42-164 Parzymiechy		
Inwestor:	Gmina Lipie		
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Ząbkowski		
Opracował:	mgr inż. Michał Ząbkowski		
Data:	22.05.2015	Skala 1:100	Rys. 1

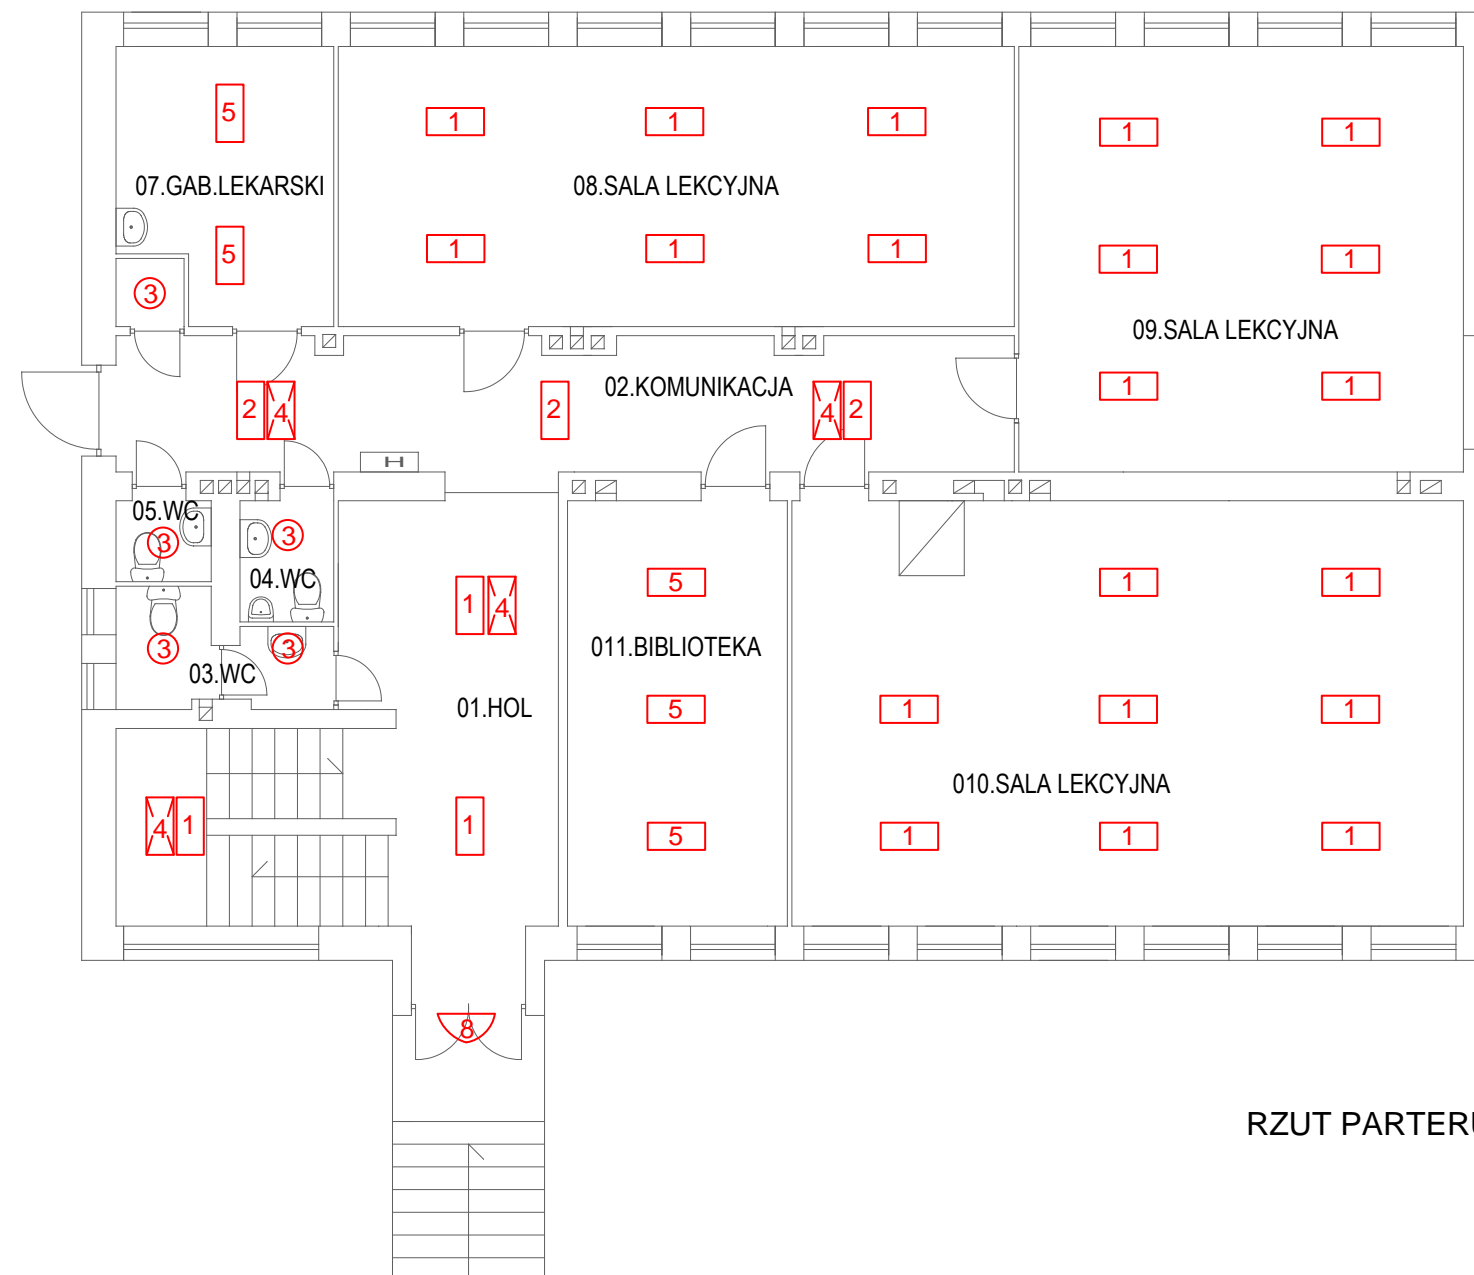

RZUT PARTERU

LEGENDA:


1. ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL (4300 lm; 40.0 W)
2. ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL (3200 lm; 30.0 W)
3. ESSYSTEM 5877000 BASE LED IP44 302.LED 830 1200lm OPAL (1200 lm; 13.0 W)
4. ESSYSTEM 8771310 OP3-S4x1TA1N (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 330 lm, 3.6 W)
5. ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040.LED 840 6000lm OPAL (6000 lm; 50.0 W)
6. ESSYSTEM 2534100 COSMO LED 1287.LED 840 3300lm CLEAR (3300 lm; 25.0 W)
7. ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR (4900 lm; 39.0 W)
8. ES-SYSTEM KASKO LED 835 1300lm OPAL 17W IP65
9. ES-SYSTEM DELTA LED 50W 5100lm IP65

Temat:	Termomodernizacja budynków ZS w Parzymiechach Wymiana oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED		
Obiekt:	Szkoła Podstawowa w Parzymiechach		
Adres:	ul. Parkowa 2, 42-164 Parzymiechy		
Inwestor:	Gmina Lipie		
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Ząbkowski		
Opracował:	mgr inż. Michał Ząbkowski		
Data:	22.05.2015	Skala 1:100	Rys. 2



1. ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL (4300 lm; 40.0 W)
2. ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL (3200 lm; 30.0 W)
3. ESSYSTEM 5877000 BASE LED IP44 302.LED 830 1200lm OPAL (1200 lm; 13.0 W)
4. ESSYSTEM 8771310 OP3-S4x1TA1N (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 330 lm, 3.6 W)
5. ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040.LED 840 6000lm OPAL (6000 lm; 50.0 W)
6. ESSYSTEM 2534100 COSMO LED 1287.LED 840 3300lm CLEAR (3300 lm; 25.0 W)
7. ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR (4900 lm; 39.0 W)
8. ES-SYSTEM KASKO LED 835 1300lm OPAL 17W IP65
9. ES-SYSTEM DELTA LED 50W 5100lm IP65

Temat:	Termomodernizacja budynków ZS w Parzymiechach Wymiana oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED		
Obiekt:	Szkoła Podstawowa w Parzymiechach		
Adres:	ul. Parkowa 2, 42-164 Parzymiechy		
Inwestor:	Gmina Lipie		
Projektował:	mgr inż. Grzegorz Ząbkowski		
Opracował:	mgr inż. Michał Ząbkowski		
Data:	22.05.2015	Skala 1:100	Rys. 3

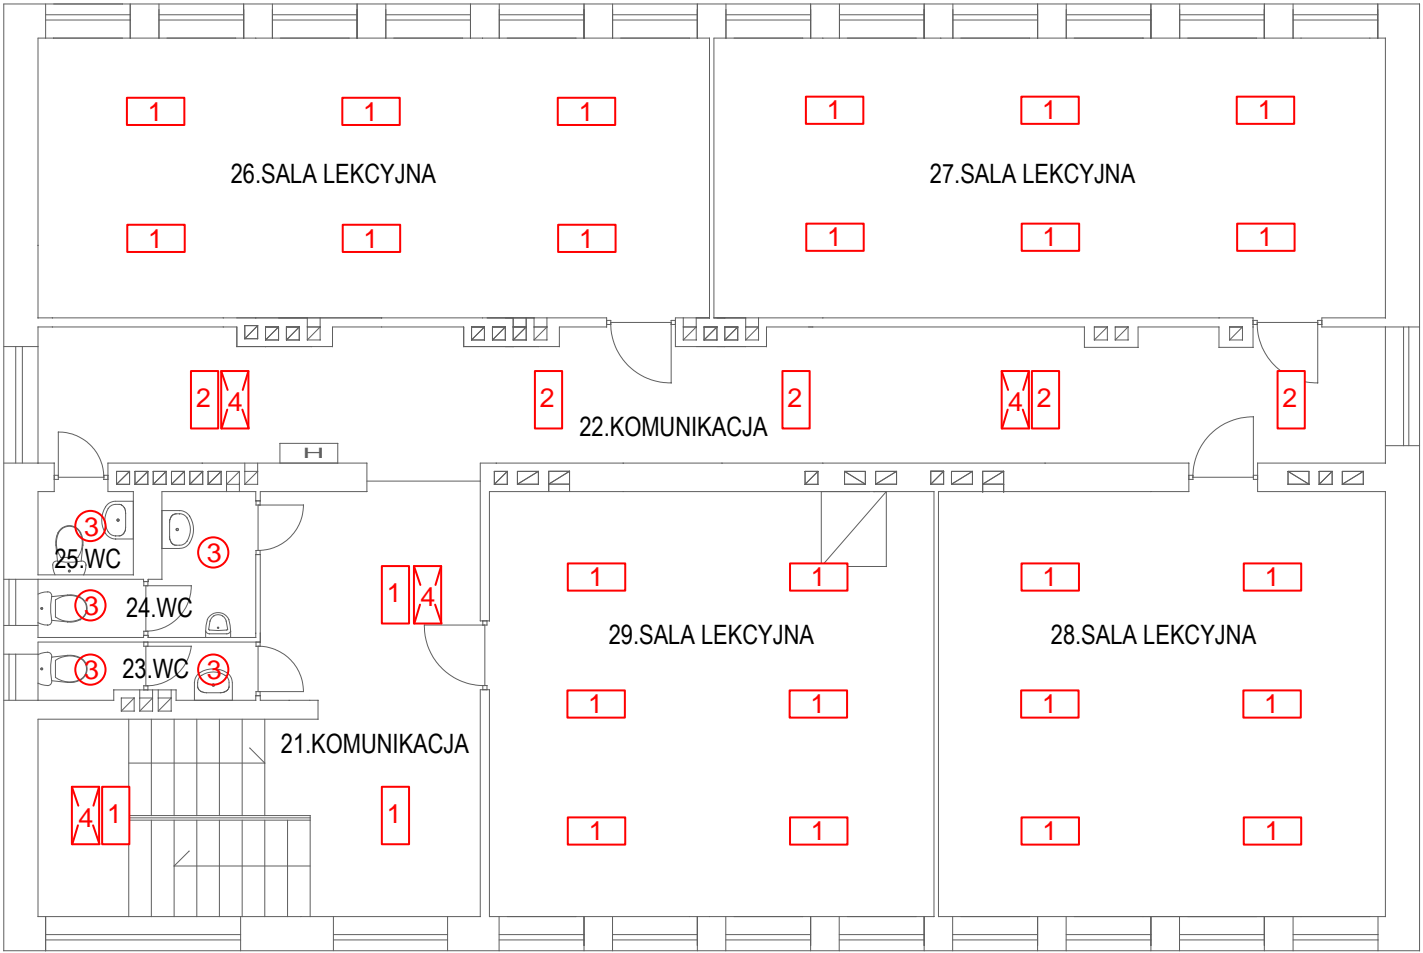

RZUT II PIĘTRA

LEGENDA:

- 1. ESSYSTEM 5859000 REGLUX 540.LED 840 4300lm OPAL (4300 lm; 40.0 W)
- 2. ESSYSTEM 5859100 REGLUX 540.LED 840 3200lm OPAL (3200 lm; 30.0 W)
- 3. ESSYSTEM 5877000 BASE LED IP44 302.LED 830 1200lm OPAL (1200 lm; 13.0 W)
- 4. ESSYSTEM 8771310 OP3-S4x1TA1N (0 lm; 0.0 W; Oświetlenie awaryjne: 330 lm, 3.6 W)
- 5. ESSYSTEM 5860100 REGLUX 1040.LED 840 6000lm OPAL (6000 lm; 50.0 W)
- 6. ESSYSTEM 2534100 COSMO LED 1287.LED 840 3300lm CLEAR (3300 lm; 25.0 W)
- 7. ESSYSTEM 2536100 COSMO LED 1587.LED 840 4900lm CLEAR (4900 lm; 39.0 W)
- 8. ES-SYSTEM KASKO LED 835 1300lm OPAL 17W IP65
- 9. ES-SYSTEM DELTA LED 50W 5100lm IP65

Temat:	Termomodernizacja budynków ZS w Parzymiechach		
Obiekt:	Wymiana oświetlenia z zastosowaniem opraw typu LED		
Adres:	Szkoła Podstawowa w Parzymiechach		
Inwestor:	ul. Parkowa 2, 42-164 Parzymiechy		
Projektował:	Gmina Lipie		
Opracował:	mgr inż. Grzegorz Ząbkowski		
Data:	mgr inż. Michał Ząbkowski		
	22.05.2015	Skala 1:100	Rys. 4