




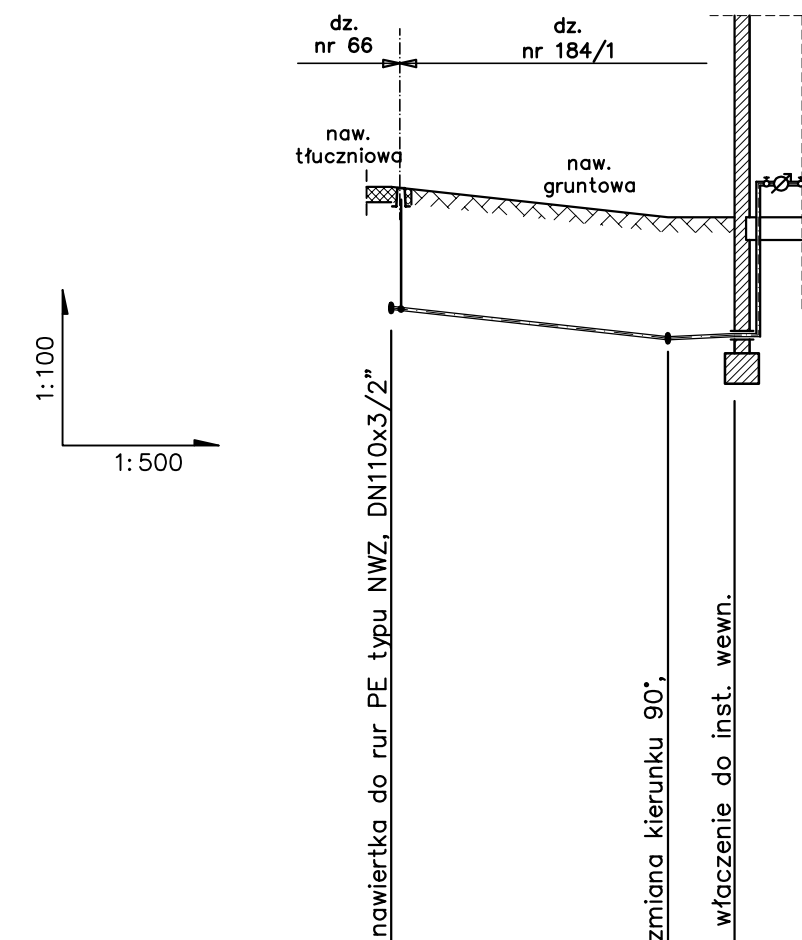

Rzędna terenu istniejącego	222,90	222,50	222,50
Rzędna osi wodociągu	221,30	220,90	220,94
Zagłębienie osi wodociągu [m]	1,60	1,60	1,56
Spadki/długości	2,18%	18,3m	1,0%
Średnice [mm] Materiały		PE, Dz40*2,4 SDR17, PN10	4,4m
Odległości [m]	0,00	18,30	22,70
Oznaczenia	W7	W7.1	W7.2

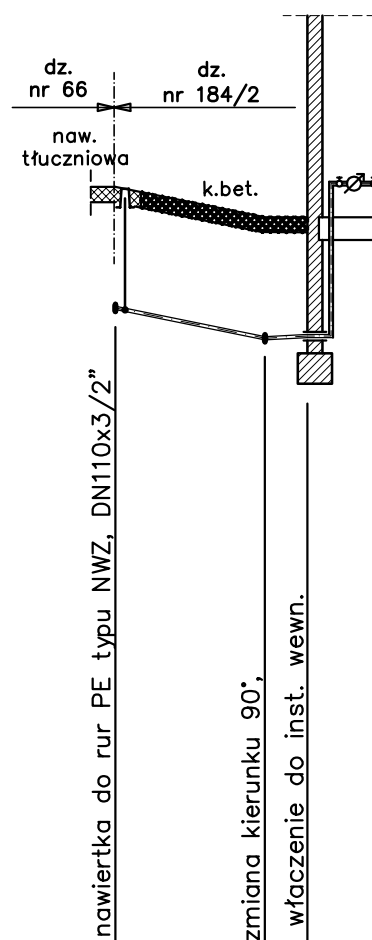


Rzędna terenu istniejącego	223,90	223,50	223,50
Rzędna osi wodociągu	222,30	221,90	221,93
Zagłębienie osi wodociągu [m]	1,60	1,60	1,57
Spadki/długości	4,0%	10,0m	1,0%
Średnice [mm] Materiały		PE, Dz40*2,4 SDR17, PN10	2,8m
Odległości [m]	0,00	10,00	12,80
Oznaczenia	W8	W8.1	W8.2

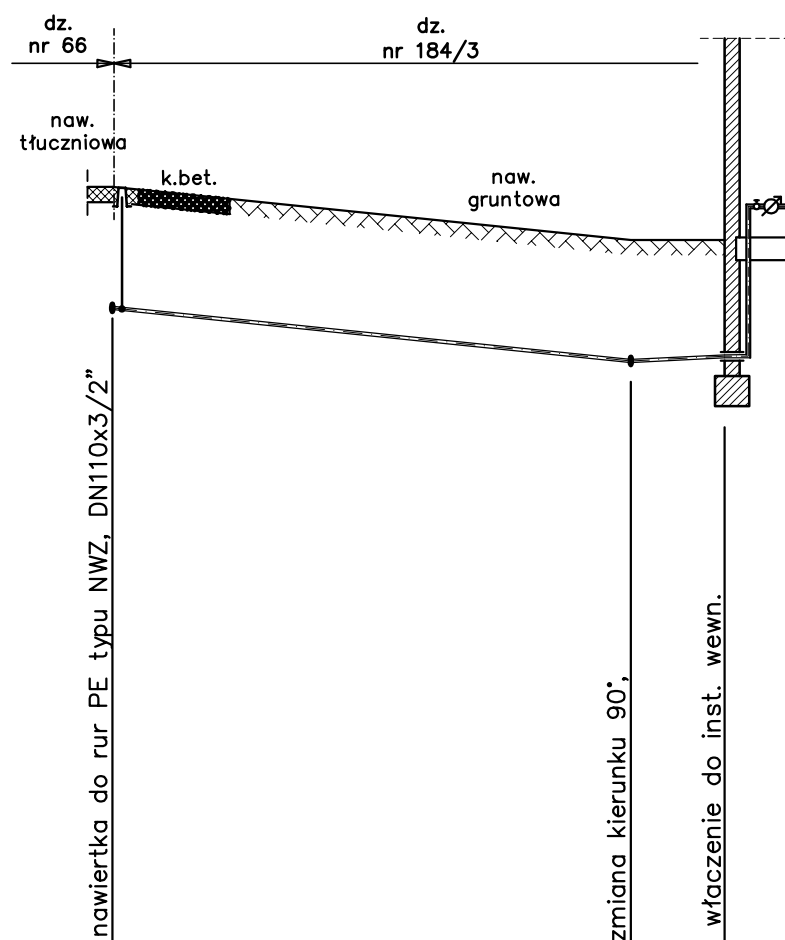

Rzędna terenu istniejącego	223,90	223,20	223,20
Rzędna osi wodociągu	222,30	221,60	221,66
Zagłębienie osi wodociągu [m]	1,60	1,60	1,54
Spadki/długości	2,04%	34,3m	1,0%
Średnice [mm] Materiały		PE, Dz40*2,4 SDR17, PN10	6,2m
Odległości [m]	0,00	34,30	40,50
Oznaczenia	W9	W9.1	W9.2

SCHEMAT WŁĄCZENIA
PRZYŁĄCZY WODY DN40 PE

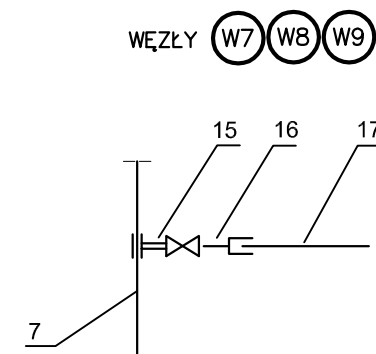

OZNACZENIA:

- 7- projektowany wodociąg DN110, PEHD, SDR17, PE100RC;
15- opaska do nawiercania NWZ z zasuwą do rur PE, DN110x3/2";
16- kształtka zaciskowa z gwintem zewn. 3/2"xDz40; PE; POLYRAC;
17- przyłęcz wody Dz40*2,4, PE, SDR17, PN10;

UWAGA:

Przyłęczą wykonać metodą wykopu otwartego.

Nazwa rysunku	PROFIL PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH			Skala
Temat opracowania	Budowa sieci wod-kan z przyłęczami w miejscowości Lipie ul. Dolna			1:100 /500
Lokalizacja inwestycji	Lipie ul. Leśna dz. nr 1074; ul. Dolna dz. nr 21/1; 66; 184/3; 1072; 1073; obręb ewidencyjny 0008 Lipie			Data
Inwestor	Gmina Lipie 42-165 Lipie, ul. Częstochowska 29			11. 2016
Jednostka projektowa	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "STAN" Andrzej Stańkowski 46-200 Kluczbork, ul. Opolska 18			
	Nazwisko i imię	Nr.upr.	Podpis	Rys. nr 3.2
Projektant	mgr inż. Andrzej Stańkowski	OPL/0494 /PWOS/09		
Sprawdzający	mgr inż. Kazimierz Arczyński	247/71/Op		
Asystent	mgr inż. Ewa Joniec-Lipińska			
Asystent	mgr inż. Mariusz Olewiński			