


Schemat jednokreskowy rozdzielni mieszkaniowych

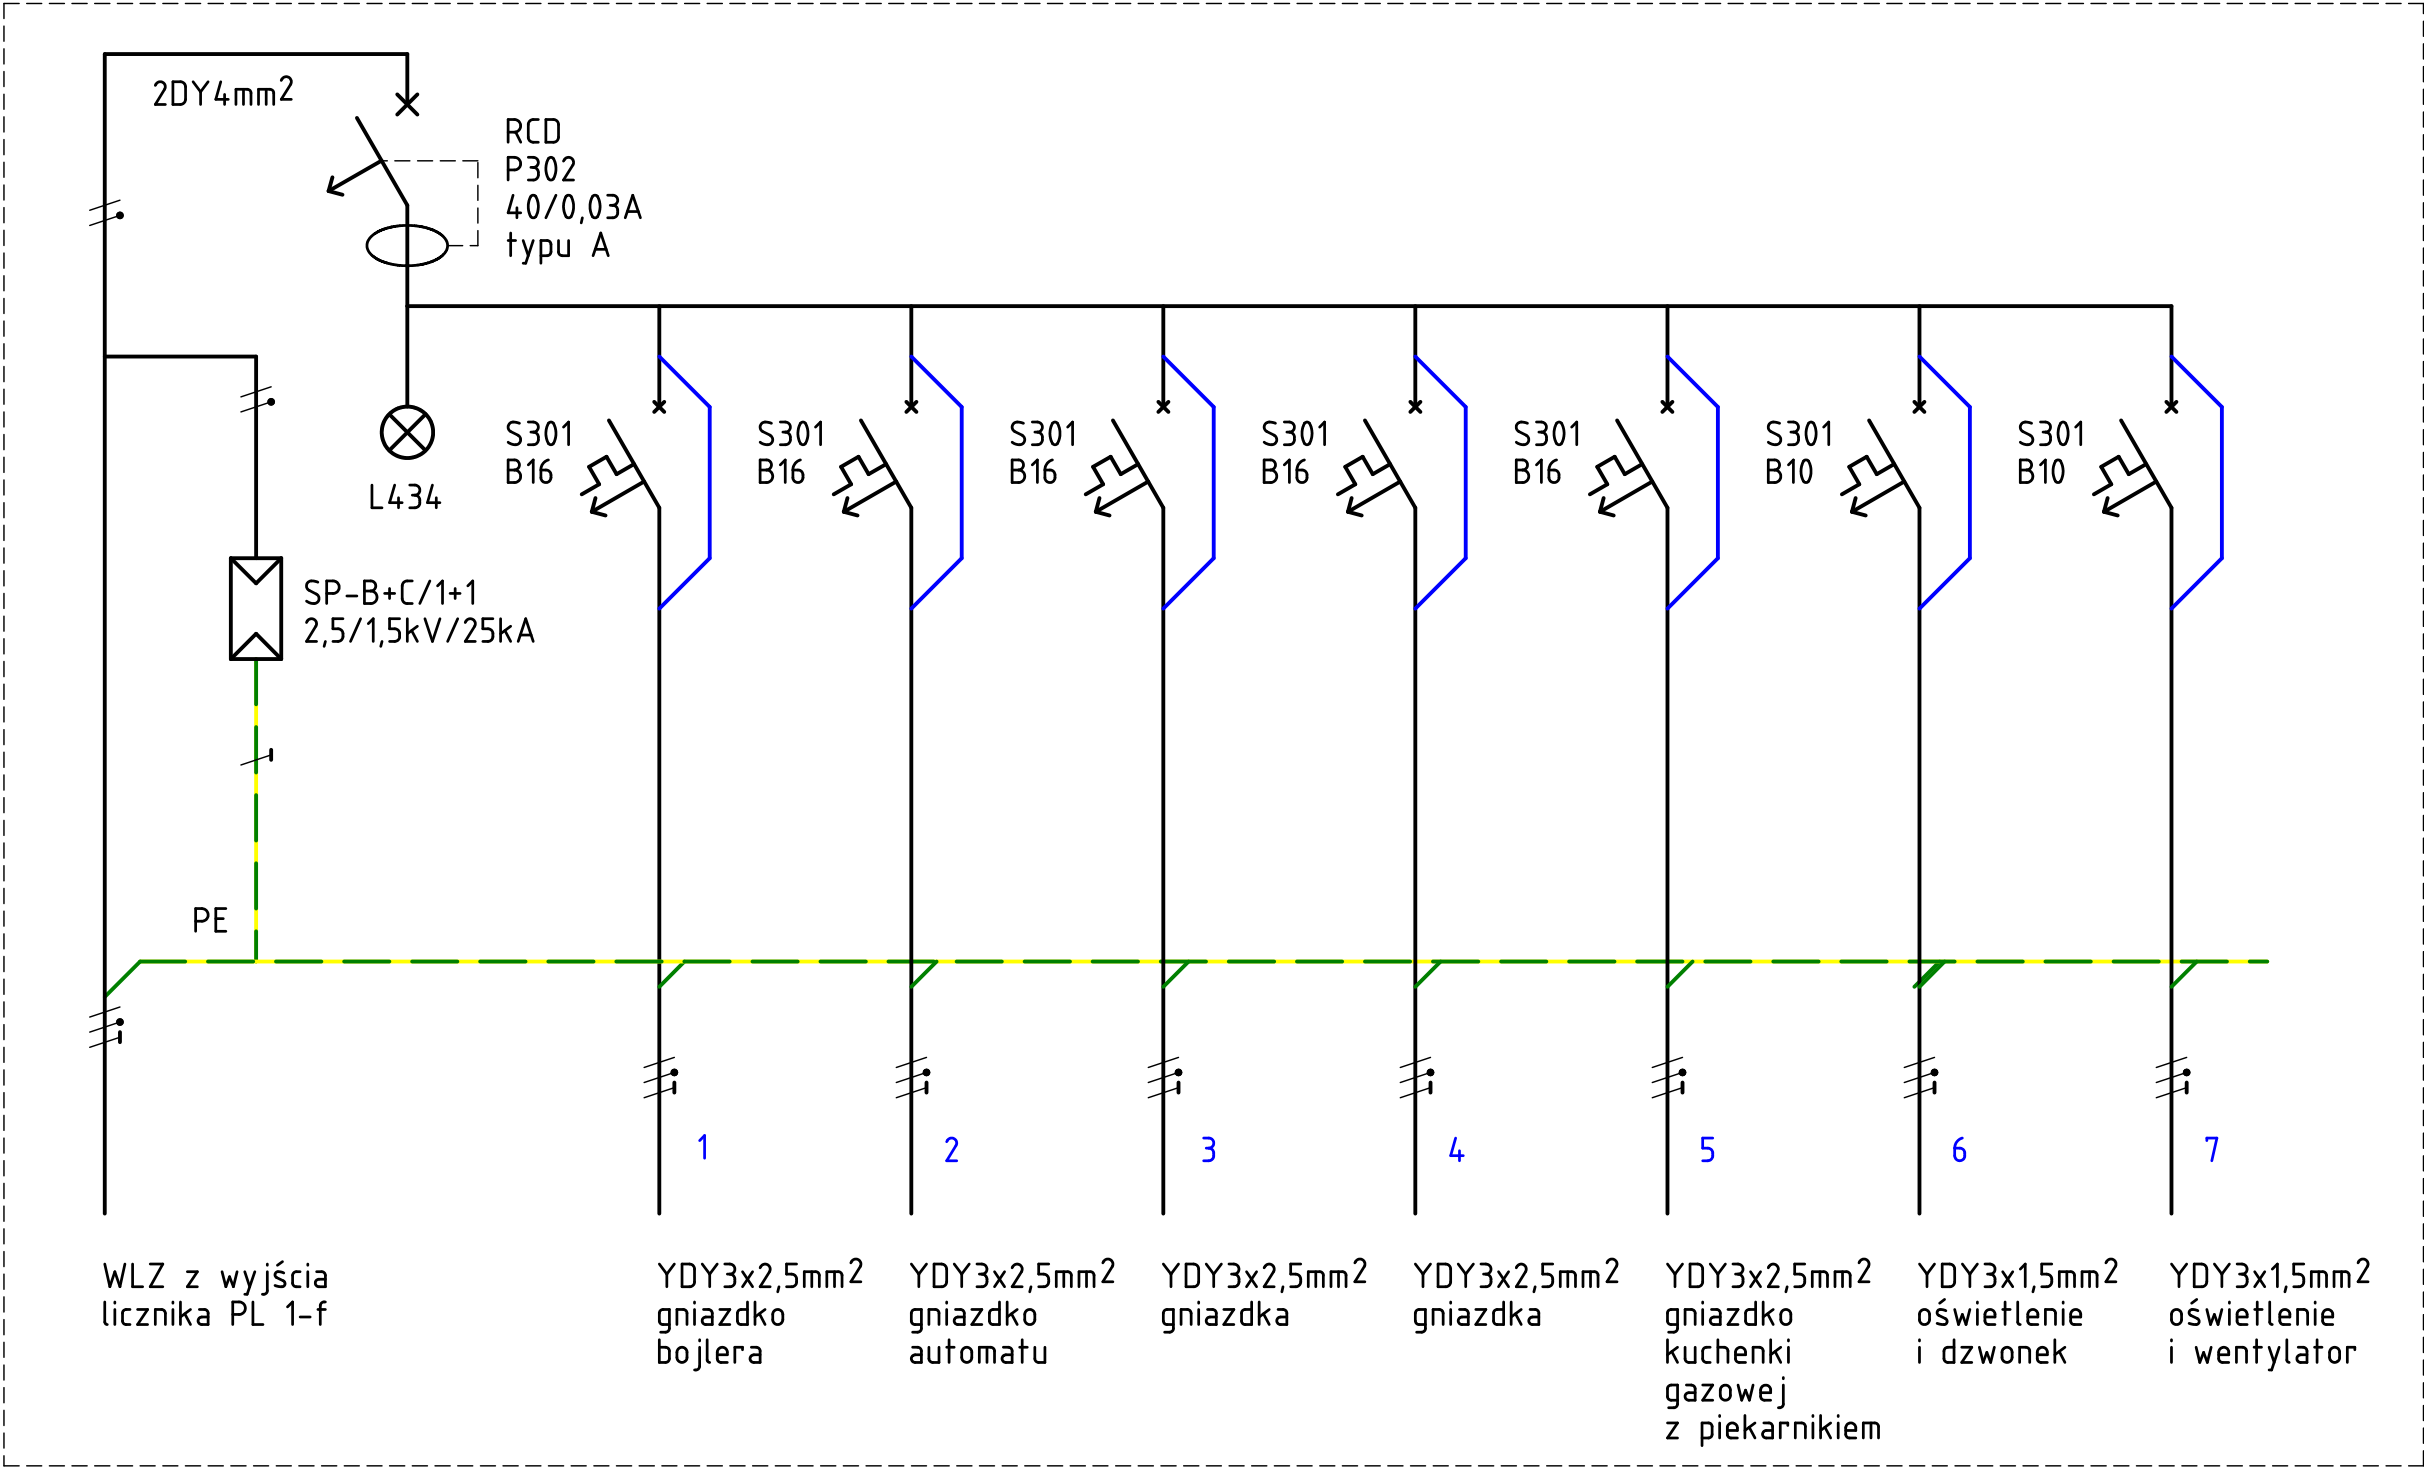

OZNACZENIA:

1. Sieć zasilająca jest w układzie TT.
2. Sieć odbiorcza jest w układzie TT.
3. Uziom do wyłączników RCD jest wspólny z instalacją odgromową. $R_a \leq 10 \Omega$.
4. System ochrony przeciwporażeniowej podstawowej są obudowy izolacyjne wykonane w II klasie ochronności.
5. Systemem ochrony przeciwporażeniowej dodatkowej jest samoczynne wyłączenie zasilania (SWZ), realizowane za pomocą wyłączników RCD40/0,03A typu A i bezpieczników.
6. WLZ do tablic mieszkaniowych są wykonane przewodem YDY5x4mm².
7. Wszystkie rozdzielnie mieszkań mają taki sam układ połączeń.

Temat	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w miejscowości Kleśniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz dobudową schodów i pochylni dla nps			
Obiekt	Budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi w Kleśniskach gmina Lipie			
Opracował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. 1058 A.4-7342-4/94		
Projektował	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ		
Sprawdził	mgr inż. Maciej Wojterski	upr. 204/74 WŁ		
Nazwa rysunku	Schemat jednokreskowy rozdzielni mieszkaniowych		2018.04	Rys.15