




RZĘDNA TERENU	m npm	238,92
RZĘDNA DNA RURY		231,22
ZAGŁĘBIENIE RURY	1,70	
SPADEK/DŁUGOŚĆ		
MATERIAŁ, ŚREDNICA	RURA WODOCIĄGOWA PE100 SDR 11 Dn 40/3,7 mm PN-16	
ODLEGŁOŚĆ	0,00 1,50 13,00 14,80 16,80	
HEKTOMETRY		
WEZŁY	n1	1 2 3

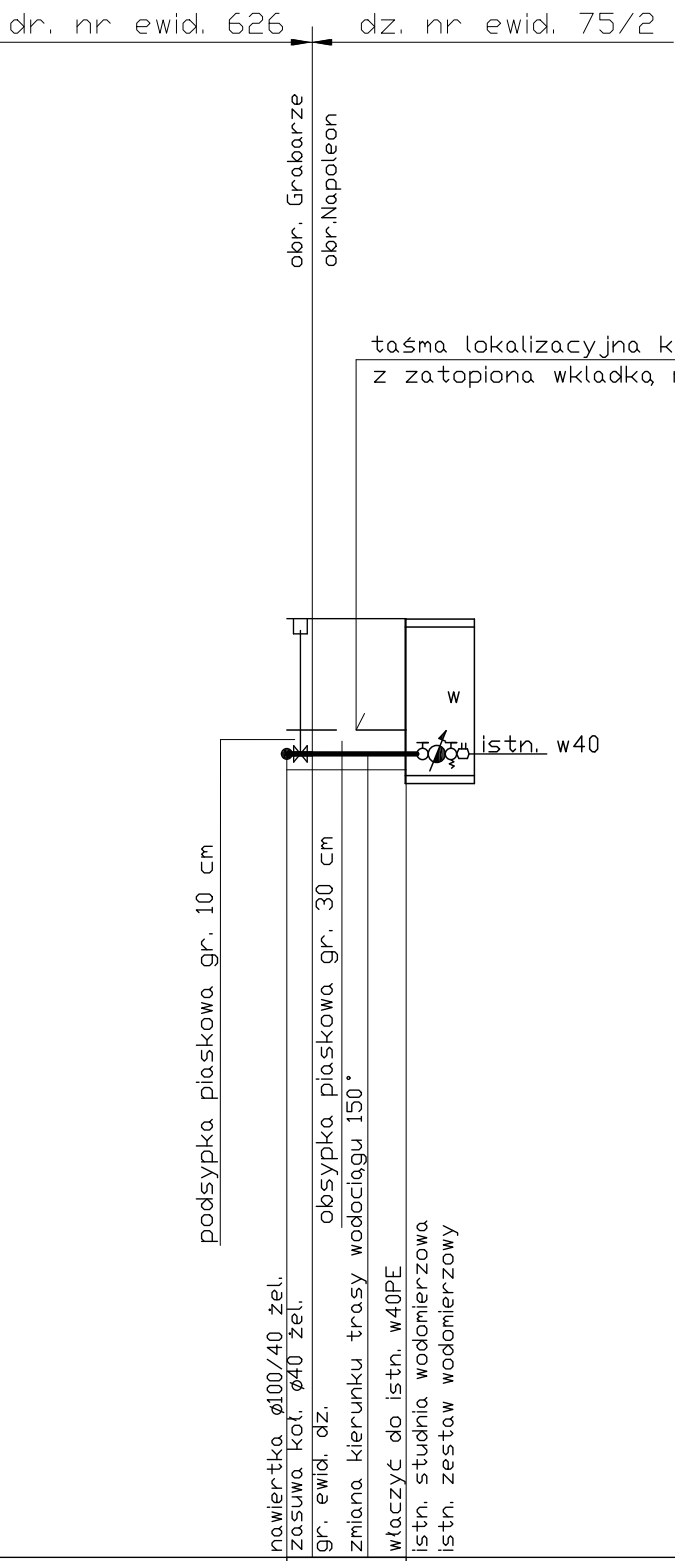

RZĘDNA TERENU	m npm	241,80
RZĘDNA DNA RURY		240,10
ZAGŁĘBIENIE RURY	1,70	
SPADEK/DŁUGOŚĆ		
MATERIAŁ, ŚREDNICA	RURA WODOCIĄGOWA PE100 SDR 11 Dn 40/3,7 mm PN-16	
ODLEGŁOŚĆ	0,00 1,50 5,10 7,50	
HEKTOMETRY		
WEZŁY	n2	4 k

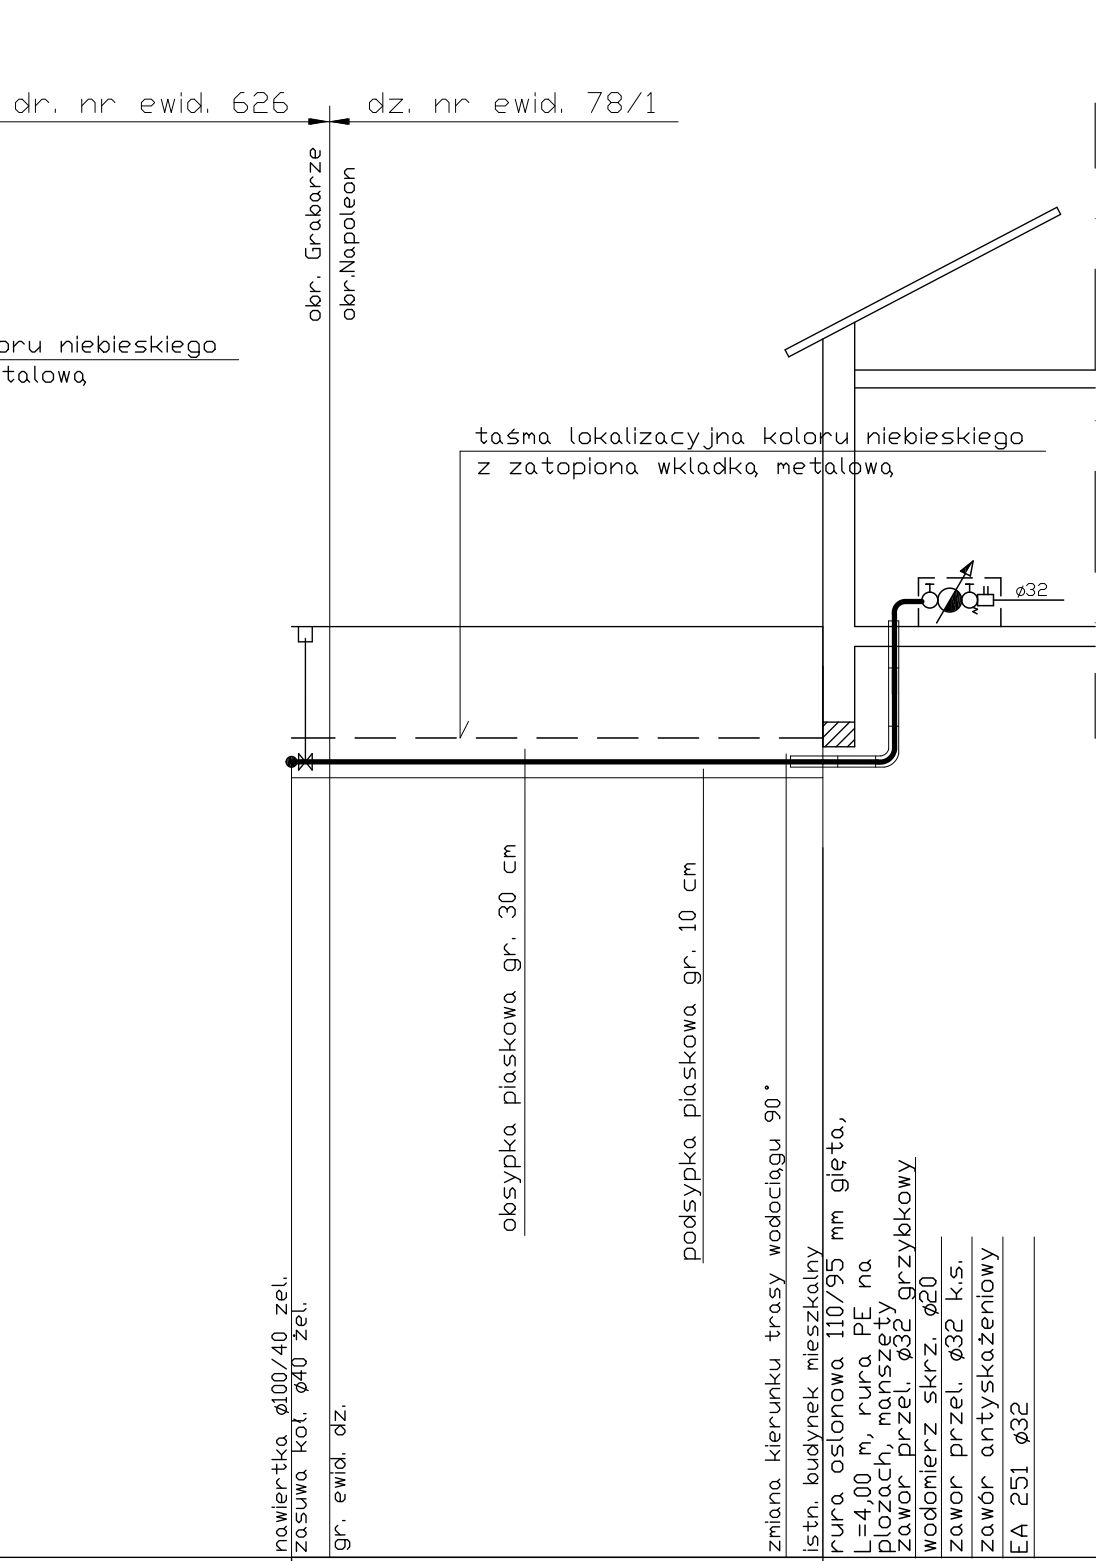


RZĘDNA TERENU	m npm	241,70
RZĘDNA DNA RURY		240,00
ZAGŁĘBIENIE RURY	1,70	
SPADEK/DŁUGOŚĆ		
MATERIAŁ, ŚREDNICA	RURA WODOCIĄGOWA PE100 SDR 11 Dn 40/3,7 mm PN-16	
ODLEGŁOŚĆ	0,00 2,40 31,10 33,40	
HEKTOMETRY		
WEZŁY	n3	7 8

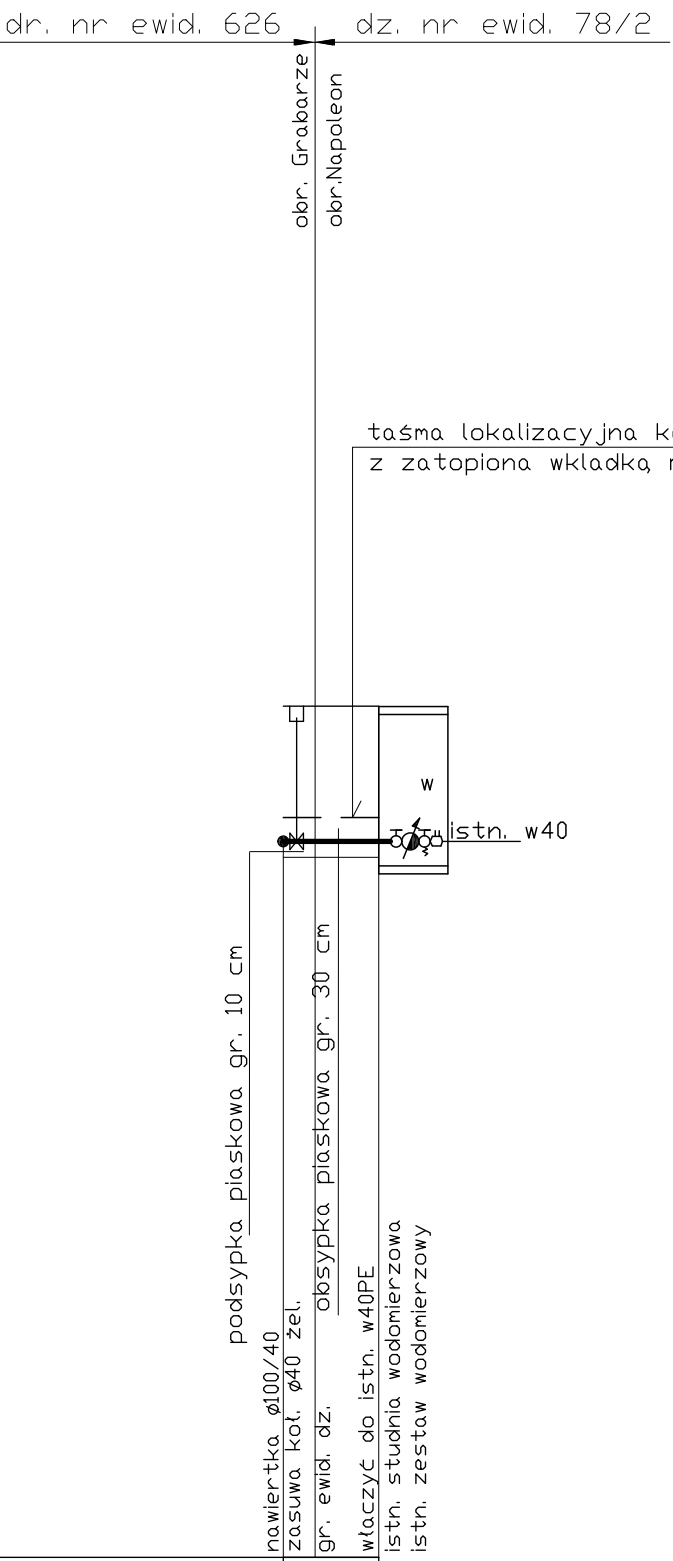

RZĘDNA TERENU	m npm	240,70
RZĘDNA DNA RURY		239,00
ZAGŁĘBIENIE RURY	1,70	
SPADEK/DŁUGOŚĆ		
MATERIAŁ, ŚREDNICA	RURA WODOCIĄGOWA PE100 SDR 11 Dn 40/3,7 mm PN-16	
ODLEGŁOŚĆ	0,00 2,00 6,00	
HEKTOMETRY		
WEZŁY	n4	k

UŁOŻENIE WODOCIĄGU I ZASYPANIE 1:25

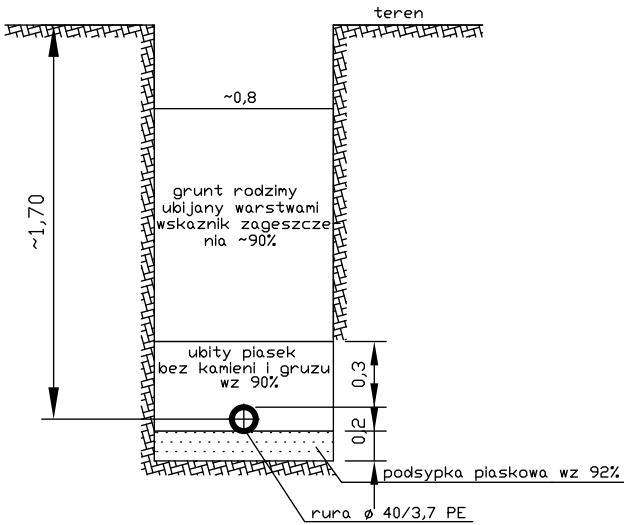

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ø40/3,7 PE

BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE "WODOPROJEKT" 42-100 KŁOBUCK UL. PODLEŚNA 58 TEL.601-063-294			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Napoleon obręb Napoleon dz. nr 203, 75/2, 78/1, 78/2, obręb Grabarze dz. nr 626, obręb Parzymiechy dz. nr 368/1		
Inwestor	GINIA LIPIE ul. Częstochowska 29 Lipie	Rys. nr Skala	5 1:100/500
Treść	Profil podłużny przyłączy wod.		
Opracował	mrg inż. JOANNA SOLUCH-KOCIK		11.2018r.
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05		11.2018r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13		11.2018r.