

Zasilanie z rozdzielni ISTNIEJACEJ
YDY 3x4

Ogranicznik przepięć klasy B
DEHNport 255 ~

Ogranicznik przepięć N-PE klasy B
DEHNgapB

Ogranicznik przepięć klasy C
DEHNguard 12/5

Ogranicznik przepięć N-PE klasy C
DEHNgapC/T

Wyłącznik różnicowo-wodoprowodny
P 302 25A/0,03 A


Zasilanie sterownika kalta SK
YLY 3x1,5

Zasilanie sterownika R 803
YLY 3x1,5

Zasilanie gniazda wtykowych
YDY 3x2,5

Oświetlenie
YDY 3x1,5

Zasilanie obwodu gniazda wtyczkowego
24 VAC z transf. bezp. 230/24 V
YDY 2x1,5

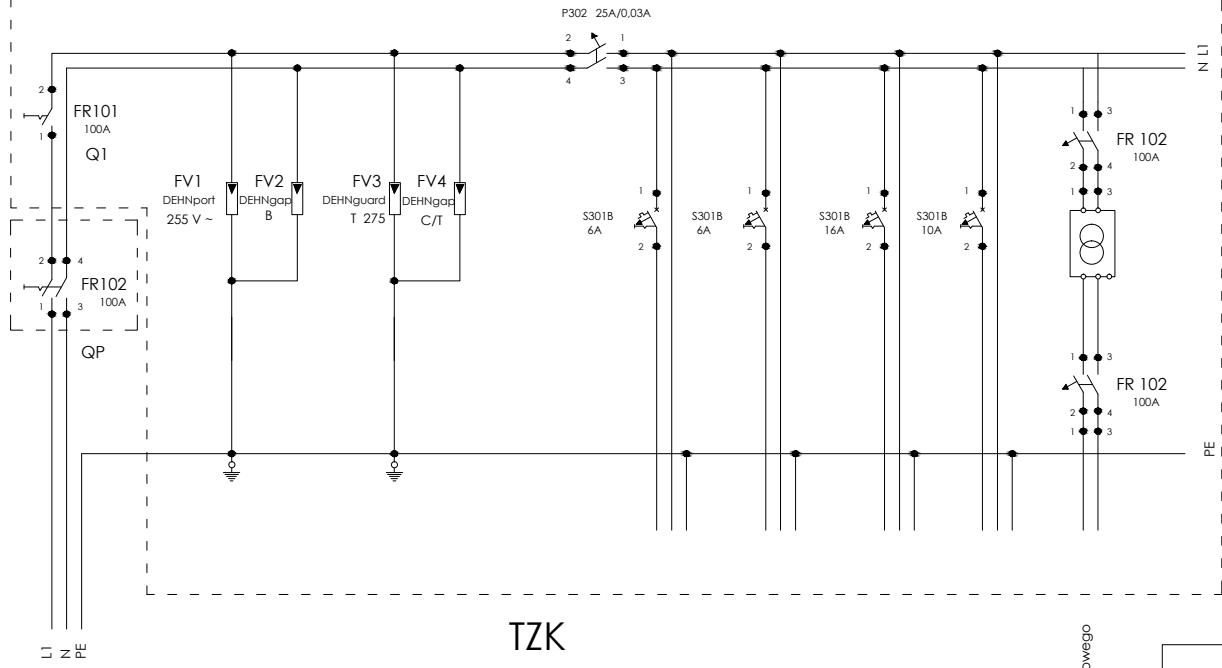

TZK

MP	Dąbrówka 13, 42-110 Popów NP 574-167-49-56 IDS 240318331			
	NAZWA OPRACOWANIA			
	DTC-07HH 8CK 50BMACSRB57~?CHICK B-2 I INSTALACJI C.O. W BUDYNKU CDK			
	(899) 80091 @7N GEF7-CK G75-) ; A" @DQ			
	?CHICK B-5 I 07-46-7C7C5N80B~			
PRZEMIOT PRACOWNI	A I P B ~	WYK. 1	SKALA 1:20	
		DATA 08.2010	DATA 08.2010	
CIEPŁOŚĆ ŚWI	A I P B ~	WYK. 1	SKALA 1:20	
		DATA 08.2010	DATA 08.2010	
DTC-07CHK ŚWI	A I P B ~	WYK. 1	SKALA 1:20	
		DATA 08.2010	DATA 08.2010	
CIEPŁOŚĆ ŚWI	A I P B ~	WYK. 1	SKALA 1:20	
		DATA 08.2010	DATA 08.2010	