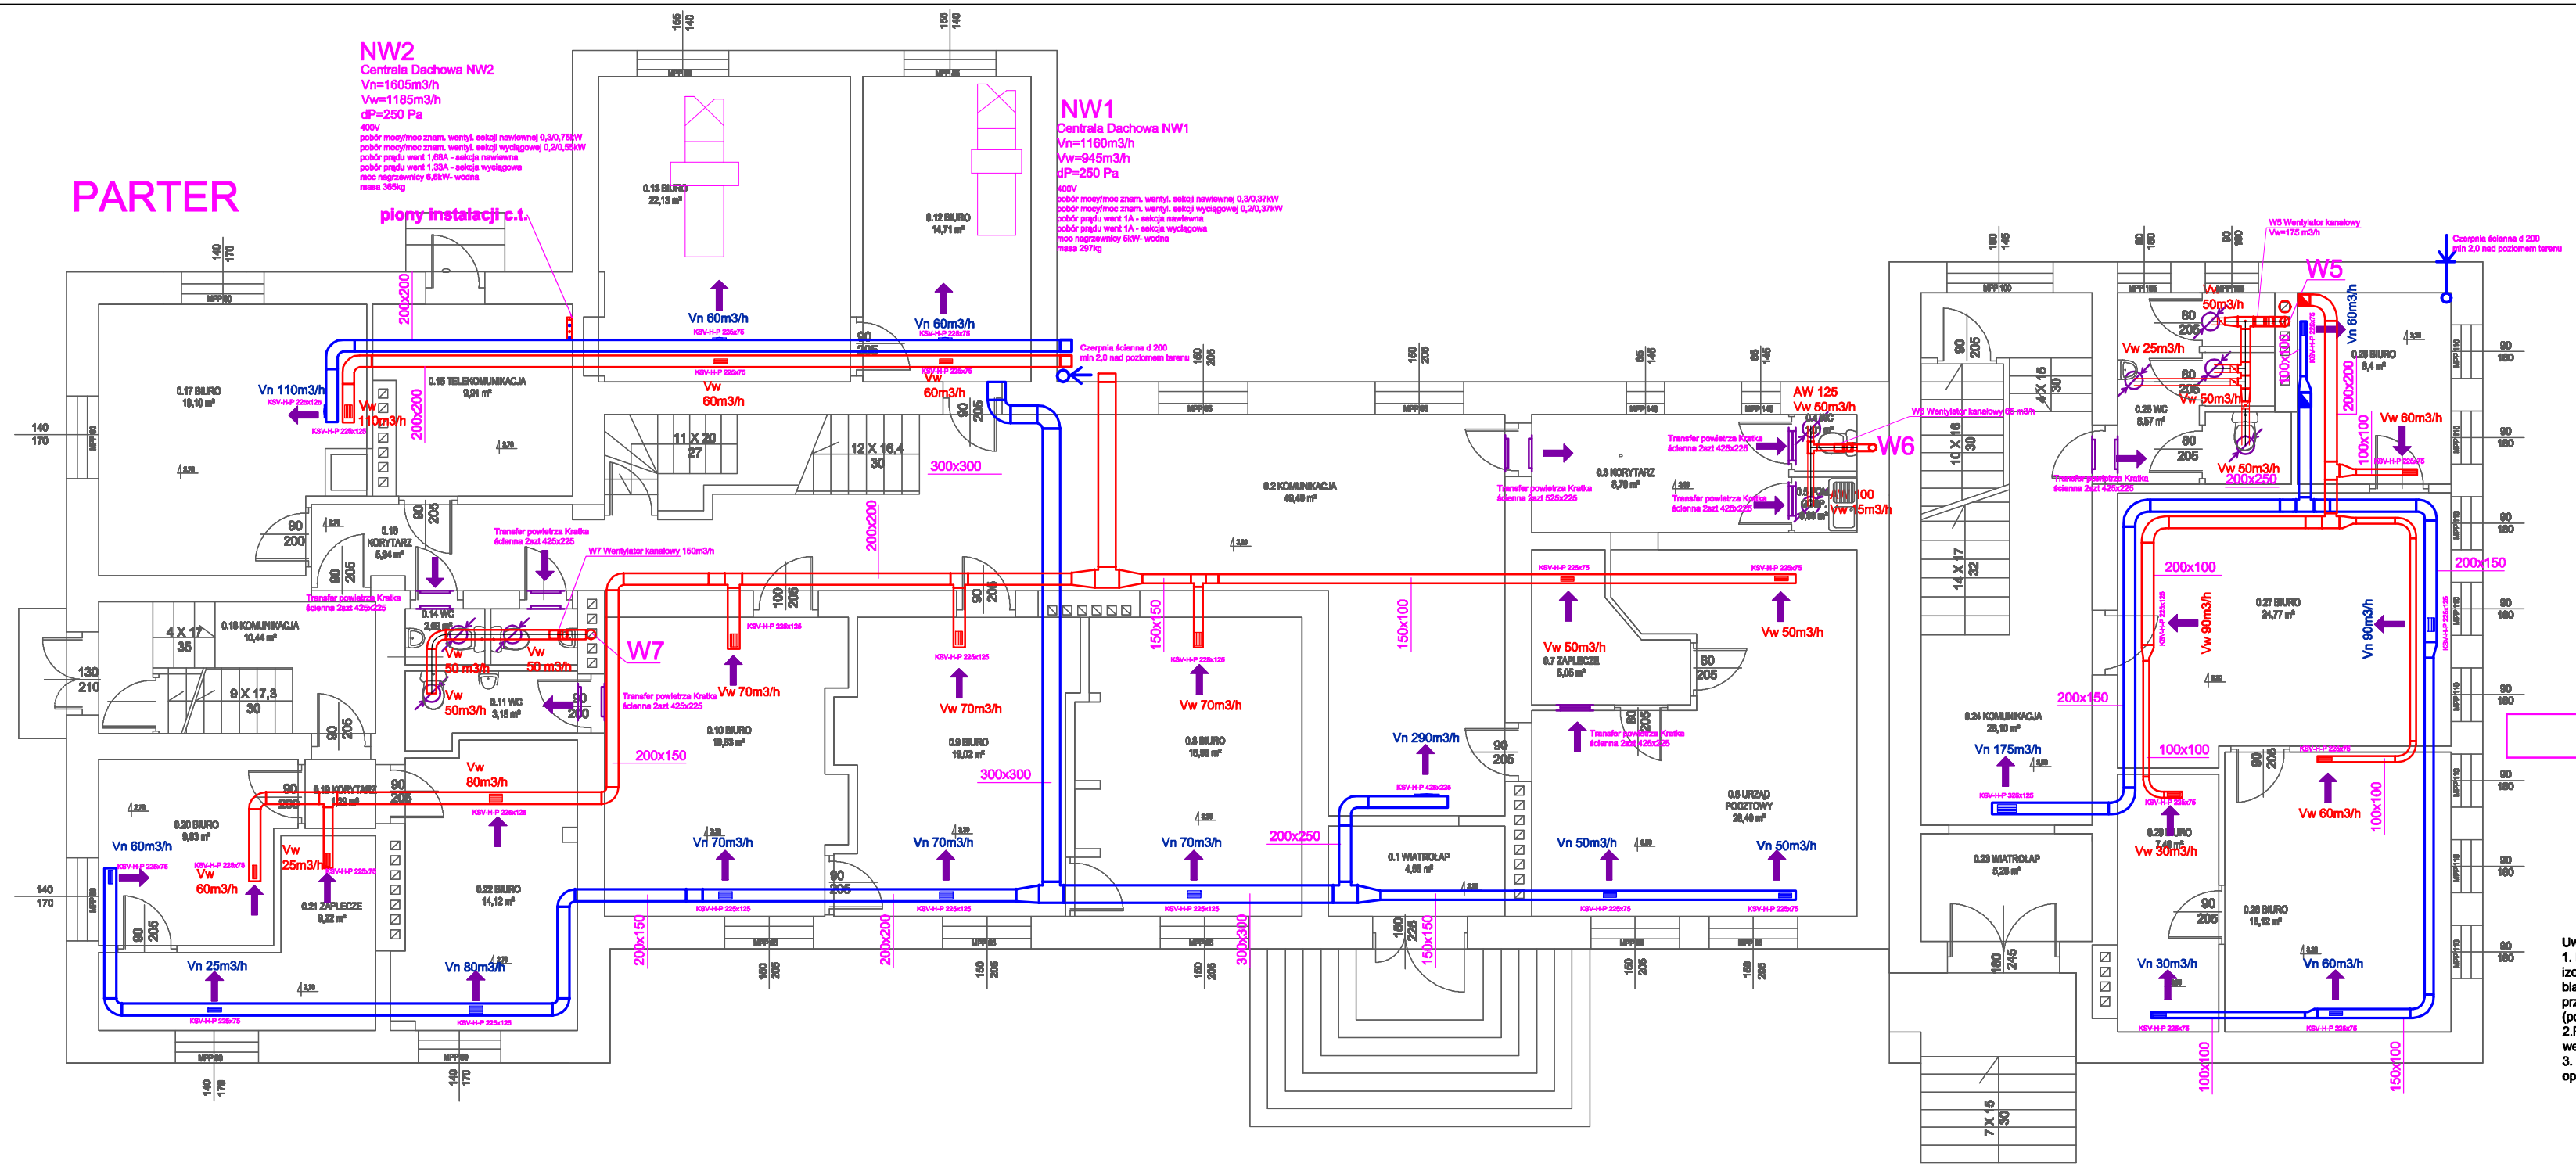

Uwagi:
1. Przewody wentylacyjne prowadzone na dachu izolować wełną o grubości min. 80mm w płaszczu z blachy stalowej ocynkowanej. Dopuszcza się wykonanie przewodów prowadzonych na zewnątrz z płyt ALP 200 (podwójne).
2.Przewody prowadzone wewnątrz budynku izolowac wełną grubości min. 40mm
3. Pomieszczenia zakreskowane poza zakresem opracowania

ul. Mielczarskiego 1D
97-400 Bełchatów
NIP: 7722203288
tel. 512231520

aquaCONCEPT

NAZWA OPRACOWANIA	PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU URZĘDU GMINY W LIPIU			
	CZĘŚĆ SANITARNA			
INWESTOR	GMINA LIPIE, UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE			
ADRES INWESTYCJI	GMINA LIPIE, UL. CZĘSTOCHOWSKA 29, 42-165 LIPIE, DZ. NR 304/4			
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU - WENTYLACJA MECHANICZNA		SKALA 1:100	RYS. 3
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mariusz Kościelny	nr upr. OPL/0546/POOS/09		DATA 05.15
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Roman Golański	nr upr. OPL/0605/POOS/10		DATA 05.15
OPRACOWAŁ	mgr inż. Grzegorz Bartnik	---		DATA 05.15
ASYSTENT	mgr inż. Kamil Woszczyk			ETAP PB-W
ASYSTENT	inż. Marta Borowiecka			