


# ROZWIĄZANIE KOLIZJI Z ISTNIEJĄCYMI URZĄDZENIAMI WODNO-MELIORACYJNYMI

Uwaga

Dla cieków prowadzących  
wody przez cały rok

hd min=0,6m poniżej dna rowu

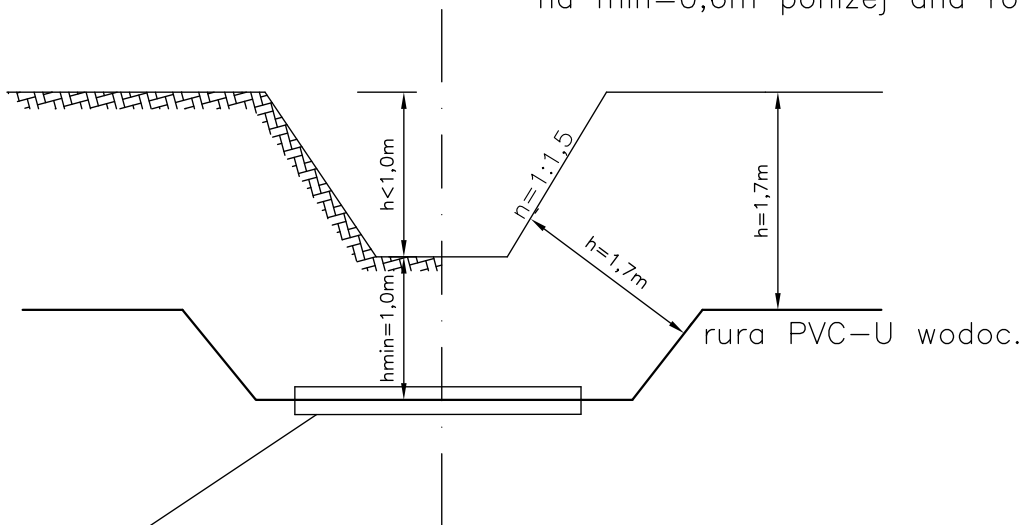

rura osłonowa ø250 stal. dl. 7,00 mb

przewiert pod rowem, rura przewodowa na płozach  
na końcach zastosować manszety

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD" S.C. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4A TEL.(34)3171848, 601063297(94)			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy bud. sieci wodociągowej w n. Parzymiechy ul. Satwowa, obreb Klesniska dr. nr 1320, 189/2, 1389/1, dz. nr 385, 1422, 1386/1		
Inwestor	Gmina Lipie ul. Czestochowska 29		
Treść	Rozwiązanie kolizji z istn. urządzeniem melioracyjnym.		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upr. do kierowania i nadzorowania w zakresie robot instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr Nt-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	10
		Skala	
Projektował	mrg inż. LUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05	Podpis	Data
			11.2014r.
Sprawdził	mrg inż. ANDRZEJ BORKOWSKI upr. nr: SLK/1453/PWOS/06		11.2014r.