


USTAWIENIE HYDRANTU NADDZIEMNEGO NA ODGAŁĘZIENIU Z ZASUWĄ

OZNACZENIA:

1. - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80mm
2. - obudowa do zasuw Ø80mm
3. - skrzynka uliczna do zasuw Ø80/100mm
4. - hydrant nadziemny p.poż. Ø80mm (kolumna)
5. - głowica hydrantu
6. - kolano dwukołnierzowe 90° ze stopką Ø80mm
- 7.- króciec dwukołnierzowy

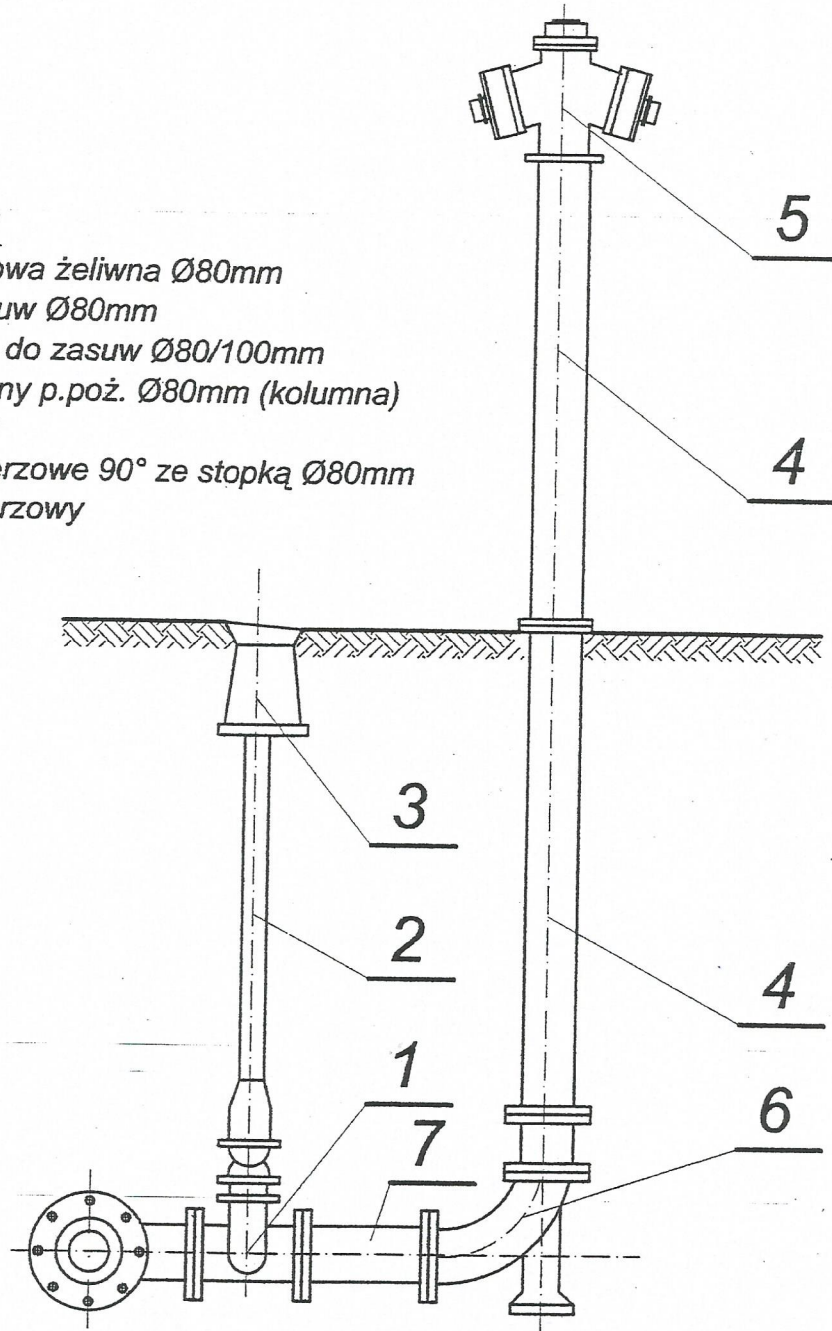

BIURO USŁUGOWO-HANDLOWE "WOD-BUD." S.C. 42-100 KŁOBUCK UL. PARKOWA 4A TEL.(34)3171848			
Rodzaj dokumentacji	Projekt budowlano-wykonawczy budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wapiennik, obr. Wapiennik, Lindów		
Inwestor	GMINA LIPIE ul. Czeszochowska 29, 42-165 Lipie		
Treść	Ustawienie hydrantu nadziemnego.		
Opracował	STANISŁAW SOLUCH Upraw. do kierowania i nadzorowania w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanit. Upr. Nr Nt-83861/31/78 Upr. Nr UAN-VIII-83861/84/85	Rys. nr	5
		Skala	
Projektował	mrg inż. ŁUKASZ MIRCZAK upr. nr: SLK/1059/PWOS/05	Podpis	<i>[Signature]</i>
		Data	07.2017r.
Sprawdził	mrg inż. PAWEŁ JANUSZEWSKI upr. nr: SLK/5184/PWOS/13	Podpis	<i>[Signature]</i>
		Data	07.2017r.