


OZNACZENIA:

1. Systemem ochrony dodatkowej od porażeń jest samoczynne wyłączenie zasilania realizowane za pomocą wyłączników nadprądowych i wyłączników RCD wysokoczułych typu A.
2. Sieć zasilająca jest w systemie TT, instalacja odbiorcza jest w systemie TT.
3. Moc szczytowa wynosi  $P_s=22kW$ , co daje zabezpieczenia o wartości 40A

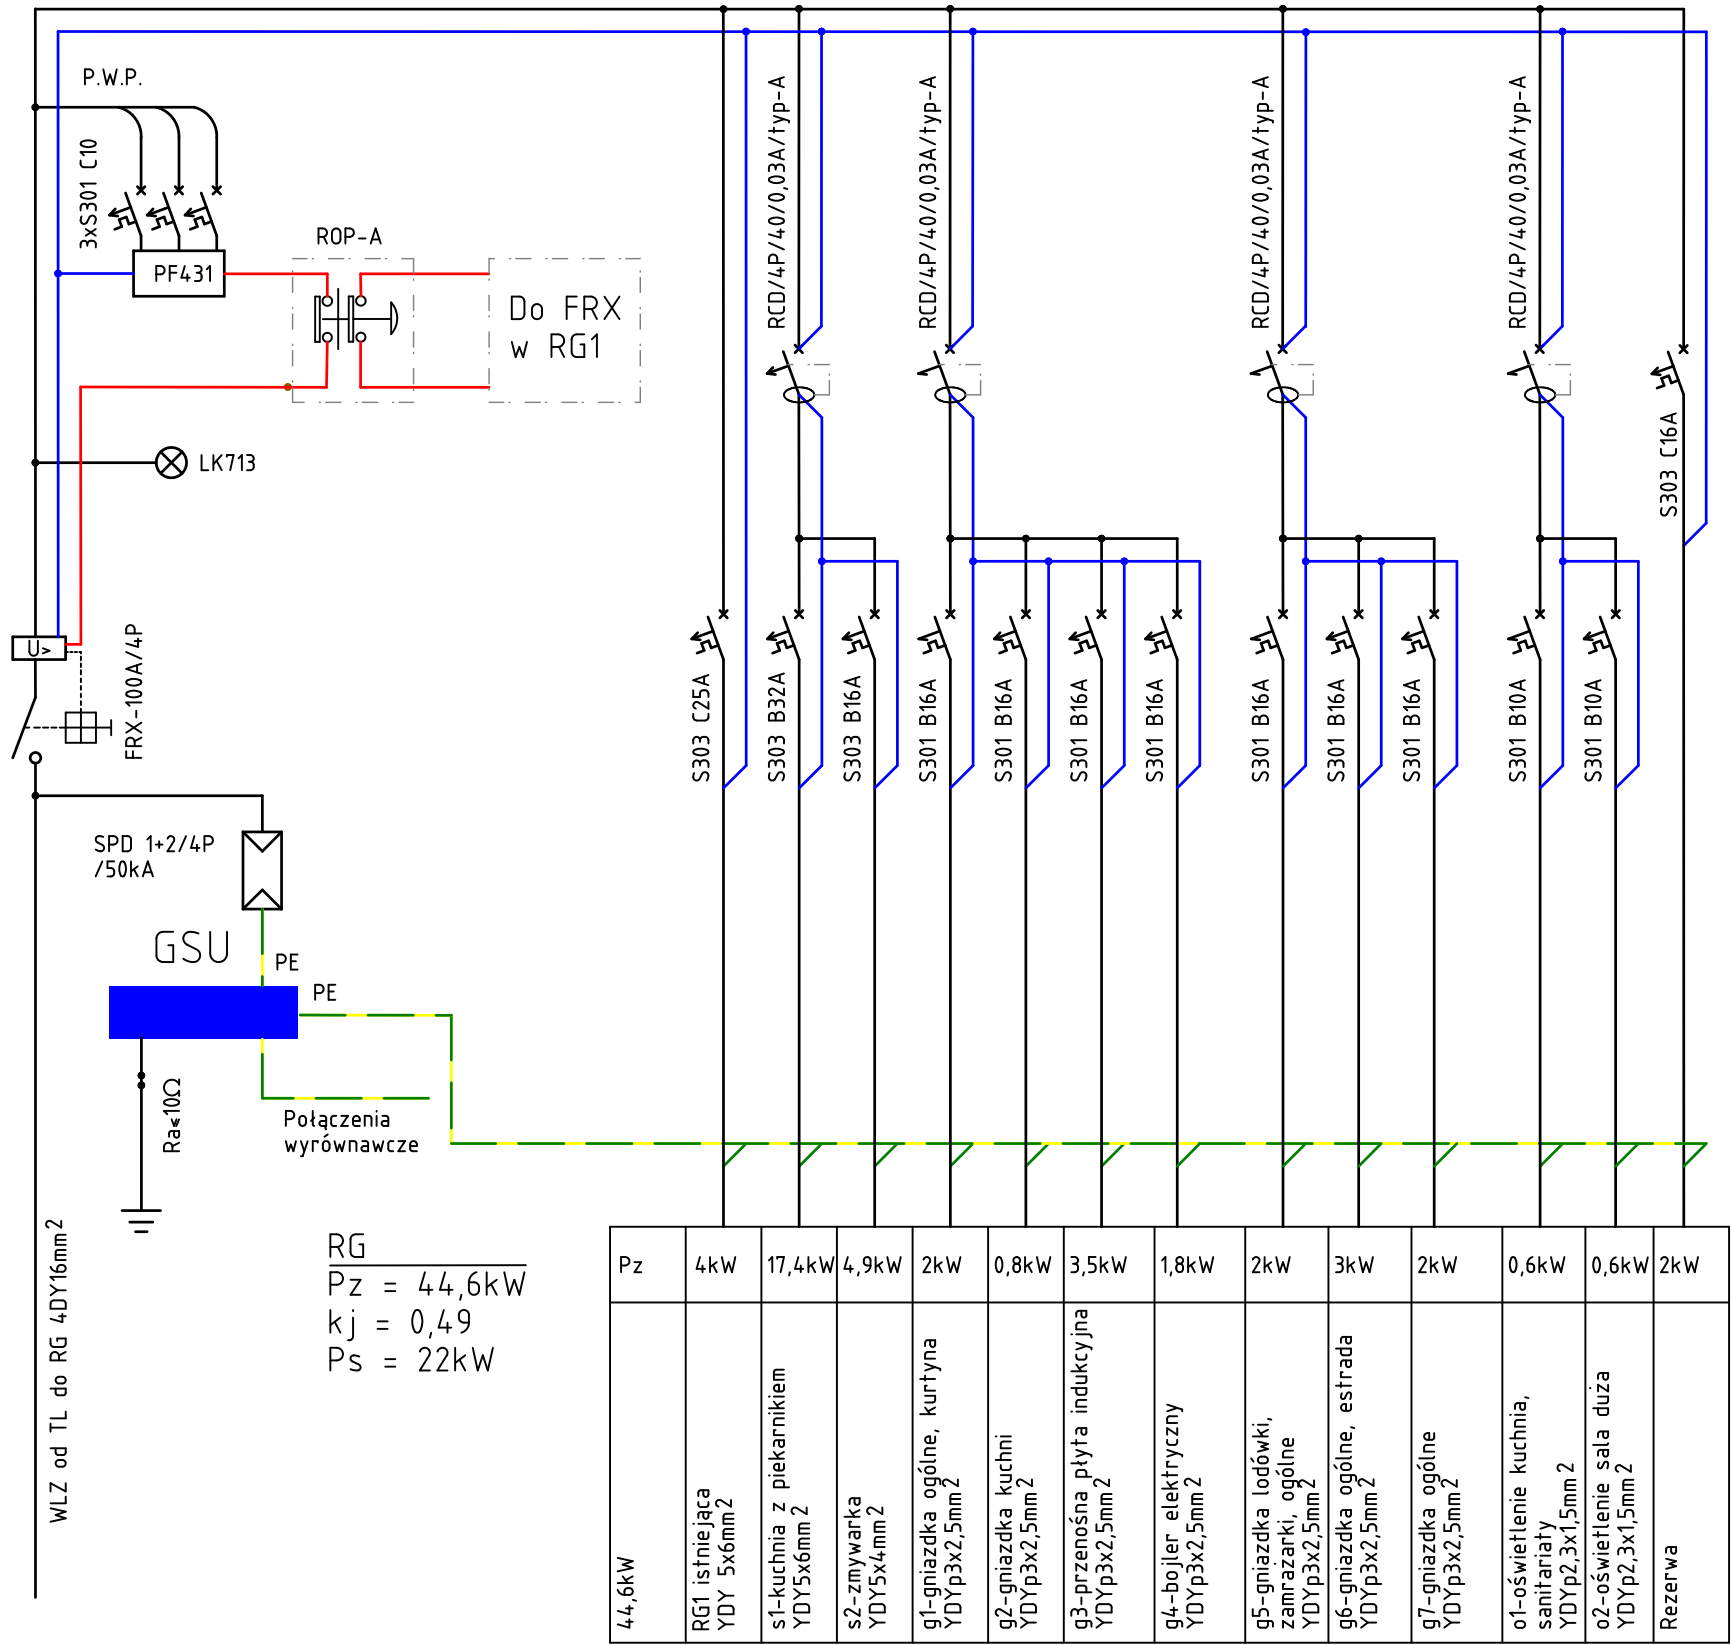

Temat	Modernizacja Ośrodka Kultury, Sportu i rekreacji w miejscowości Troniny, gmina Lipie. Działka nr. 76/2, obręb Łyżniaki, Troniny 17, 42-165 Lipie.					
Obiekt	Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Tronimy, gmina Lipie.					
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19				
Sprawdził						
Nazwa rysunku	Schemat jednokreskowy rozdzielni RG.		2020.06	-	Rys.5	Str.17